

Załącznik do protokołu badania z dnia 18.08.2025r.

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
1	JX/CN	2025/06	005962	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/06	
2	JX/CN	2025/06	005963	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	25E	25/06	
3	JX/CN	2025/06	005964	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
4	JX/CN	2025/06	005965	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/06	
5	JX/CN	2025/06	005966	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,92	5,00	8,37	-	-	-	25E	25/06	
6	JX/CN	2025/06	005967	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
7	JX/CN	2025/06	005968	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
8	JX/CN	2025/06	005969	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
9	JX/CN	2025/06	005970	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,91	5,00	8,36	-	-	-	25E	25/06	
10	JX/CN	2025/06	005971	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/06	
11	JX/CN	2025/06	005972	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	25E	25/06	
12	JX/CN	2025/06	005973	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	25E	25/06	
13	JX/CN	2025/06	005974	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
14	JX/CN	2025/06	005975	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,11	5,00	8,56	-	-	-	25E	25/06	
15	JX/CN	2025/06	005976	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	25E	25/06	
16	JX/CN	2025/06	005977	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
17	JX/CN	2025/06	005978	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
18	JX/CN	2025/06	005979	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,13	5,00	8,58	-	-	-	25E	25/06	
19	JX/CN	2025/06	005980	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
20	JX/CN	2025/06	005981	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
21	JX/CN	2025/06	005982	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	25E	25/06	
22	JX/CN	2025/06	005983	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
23	JX/CN	2025/06	005984	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
24	JX/CN	2025/06	005985	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,91	5,00	8,36	-	-	-	25E	25/06	
25	JX/CN	2025/06	005986	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
26	JX/CN	2025/06	005987	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE W/W ZBIORNIKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO BADAŃ ZGODNIE Z WYMAGANAMI ODNIENIEŃ A DANE
WYMIENIONE W WYKAZIE SĄ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA ZBIORNIKACH.

POL-POŻ KOŁTON Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom


1,08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych



14Z00020505632

Załącznik do protokołu badania z dnia 18.08.2025r.

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 28-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzet		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
27	JX/CN	2025/06	005988	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	25E	25/06		
28	JX/CN	2025/06	005989	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
29	JX/CN	2025/06	005990	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	-	25E	25/06		
30	JX/CN	2025/06	005991	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
31	JX/CN	2025/06	005992	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	-	25E	25/06		
32	JX/CN	2025/06	005993	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
33	JX/CN	2025/06	005994	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
34	JX/CN	2025/06	005995	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
35	JX/CN	2025/06	005996	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
36	JX/CN	2025/06	005997	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
37	JX/CN	2025/06	005998	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
38	JX/CN	2025/06	005999	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
39	JX/CN	2025/06	006000	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
40	JX/CN	2025/06	006001	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
41	JX/CN	2025/06	006002	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
42	JX/CN	2025/06	006003	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
43	JX/CN	2025/06	006004	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
44	JX/CN	2025/06	006005	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
45	JX/CN	2025/06	006006	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
46	JX/CN	2025/06	006007	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
47	JX/CN	2025/06	006008	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	-	25E	25/06		
48	JX/CN	2025/06	006009	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06		
49	JX/CN	2025/06	006010	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
50	JX/CN	2025/06	006011	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
51	JX/CN	2025/06	006012	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
52	JX/CN	2025/06	006013	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

1,08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POŻ Kolton Sp.J.

ul. Tartaczna 10A 28-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i przeprowadzenie badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾, SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Wielug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
53	JX/CN	2025/06	006014	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
54	JX/CN	2025/06	006015	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	-	25E	25/06		
55	JX/CN	2025/06	006016	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
56	JX/CN	2025/06	006017	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	25E	25/06		
57	JX/CN	2025/06	006018	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
58	JX/CN	2025/06	006019	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
59	JX/CN	2025/06	006020	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	25E	25/06		
60	JX/CN	2025/06	006021	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	25E	25/06		
61	JX/CN	2025/06	006022	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	25E	25/06		
62	JX/CN	2025/06	006023	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
63	JX/CN	2025/06	006024	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	25E	25/06		
64	JX/CN	2025/06	006025	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
65	JX/CN	2025/06	006026	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
66	JX/CN	2025/06	006027	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
67	JX/CN	2025/06	006028	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
68	JX/CN	2025/06	006029	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
69	JX/CN	2025/06	006030	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
70	JX/CN	2025/06	006031	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
71	JX/CN	2025/06	006032	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
72	JX/CN	2025/06	006033	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
73	JX/CN	2025/06	006034	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
74	JX/CN	2025/06	006035	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
75	JX/CN	2025/06	006036	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
76	JX/CN	2025/06	006037	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	25E	25/06		
77	JX/CN	2025/06	006038	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
78	JX/CN	2025/06	006039	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

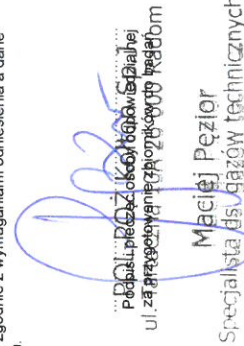
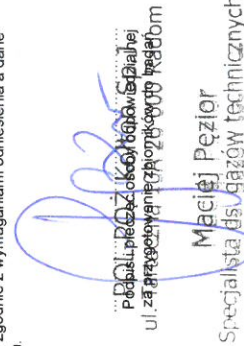
Poświadczam, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

1.08.2025

Data

Podpis: 
Podpis: 
ul. za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA do gazu ²⁾, SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotłon Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
79	JX/CN	2025/06	006040	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
80	JX/CN	2025/06	006041	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
81	JX/CN	2025/06	006042	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	25E	25/06	
82	JX/CN	2025/06	006043	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	25E	25/06	
83	JX/CN	2025/06	006044	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
84	JX/CN	2025/06	006045	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
85	JX/CN	2025/06	006046	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/06	
86	JX/CN	2025/06	006047	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/06	
87	JX/CN	2025/06	006048	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/06	
88	JX/CN	2025/06	006049	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
89	JX/CN	2025/06	006050	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	25E	25/06	
90	JX/CN	2025/06	006051	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/06	
91	JX/CN	2025/06	006052	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	25E	25/06	
92	JX/CN	2025/06	006053	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/06	
93	JX/CN	2025/06	006054	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	25E	25/06	
94	JX/CN	2025/06	006055	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
95	JX/CN	2025/06	006056	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
96	JX/CN	2025/06	006057	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
97	JX/CN	2025/06	006058	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/06	
98	JX/CN	2025/06	006059	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
99	JX/CN	2025/06	006060	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	25E	25/06	
100	JX/CN	2025/06	006061	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
101	JX/CN	2025/06	006062	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	25E	25/06	
102	JX/CN	2025/06	006063	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
103	JX/CN	2025/06	006064	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
104	JX/CN	2025/06	006065	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytłacznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Posiadaacza się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kotłon Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i przeprowadzenie badań

1,08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotłowni Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi		
											kg	kg	kg	kg	kg	kg		kg	kg		Typ	Znak
105	JX/CN	2025/06	006066	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06					
106	JX/CN	2025/06	006067	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06					
107	JX/CN	2025/06	006068	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06					
108	JX/CN	2025/06	006069	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	25E	25/06					
109	JX/CN	2025/06	006070	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06					
110	JX/CN	2025/06	006071	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06					
111	JX/CN	2025/06	006072	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06					
112	JX/CN	2025/06	006073	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06					
113	JX/CN	2025/06	006074	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06					
114	JX/CN	2025/06	006075	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	25E	25/06					
115	JX/CN	2025/06	006076	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06					
116	JX/CN	2025/06	006077	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06					
117	JX/CN	2025/06	006078	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06					
118	JX/CN	2025/06	006079	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06					
119	JX/CN	2025/06	006080	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,11	5,00	8,56	-	-	-	25E	25/06					
120	JX/CN	2025/06	006081	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06					
121	JX/CN	2025/06	006082	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06					
122	JX/CN	2025/06	006083	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06					
123	JX/CN	2025/06	006084	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06					
124	JX/CN	2025/06	006085	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06					
125	JX/CN	2025/06	006086	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06					
126	JX/CN	2025/06	006087	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	25E	25/06					
127	JX/CN	2025/06	006088	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,94	5,00	8,39	-	-	-	25E	25/06					
128	JX/CN	2025/06	006089	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06					
129	JX/CN	2025/06	006090	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06					
130	JX/CN	2025/06	006091	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06					

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że ww. zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kotłowni Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

1,08, 2025
Data

RADOM
Miejscowość

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA do gazu²⁾ SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
131	JX/CN	2025/06	006092	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	25E	25/06	
132	JX/CN	2025/06	006093	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
133	JX/CN	2025/06	006094	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
134	JX/CN	2025/06	006095	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
135	JX/CN	2025/06	006096	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	25E	25/06	
136	JX/CN	2025/06	006097	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
137	JX/CN	2025/06	006098	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
138	JX/CN	2025/06	006099	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	25E	25/06	
139	JX/CN	2025/06	006100	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
140	JX/CN	2025/06	006101	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
141	JX/CN	2025/06	006102	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	25E	25/06	
142	JX/CN	2025/06	006103	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,13	5,00	8,58	-	-	25E	25/06	
143	JX/CN	2025/06	006104	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
144	JX/CN	2025/06	006105	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/06	
145	JX/CN	2025/06	006106	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/06	
146	JX/CN	2025/06	006107	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/06	
147	JX/CN	2025/06	006108	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
148	JX/CN	2025/06	006109	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
149	JX/CN	2025/06	006110	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
150	JX/CN	2025/06	006111	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/06	
151	JX/CN	2025/06	006112	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/06	
152	JX/CN	2025/06	006113	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
153	JX/CN	2025/06	006114	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
154	JX/CN	2025/06	006115	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/06	
155	JX/CN	2025/06	006116	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
156	JX/CN	2025/06	006117	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

1,08.2025
Data

RADOM
Miejscowość

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Nadziej Pęziół

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GASNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
157	JX/CN	2025/06	006118	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
158	JX/CN	2025/06	006119	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
159	JX/CN	2025/06	006120	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
160	JX/CN	2025/06	006121	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
161	JX/CN	2025/06	006122	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
162	JX/CN	2025/06	006123	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
163	JX/CN	2025/06	006124	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
164	JX/CN	2025/06	006125	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
165	JX/CN	2025/06	006126	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
166	JX/CN	2025/06	006127	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
167	JX/CN	2025/06	006128	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
168	JX/CN	2025/06	006129	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
169	JX/CN	2025/06	006130	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
170	JX/CN	2025/06	006131	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
171	JX/CN	2025/06	006132	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
172	JX/CN	2025/06	006133	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
173	JX/CN	2025/06	006134	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
174	JX/CN	2025/06	006135	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
175	JX/CN	2025/06	006136	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
176	JX/CN	2025/06	006137	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
177	JX/CN	2025/06	006138	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
178	JX/CN	2025/06	006139	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
179	JX/CN	2025/06	006140	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
180	JX/CN	2025/06	006141	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
181	JX/CN	2025/06	006142	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
182	JX/CN	2025/06	006143	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

1,08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POZ Kolton Sp.J.

ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pezior

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 18.08.2025r.

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTYLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
183	JX/CN	2025/06	006144	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
184	JX/CN	2025/06	006145	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	25E	25/06	
185	JX/CN	2025/06	006146	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
186	JX/CN	2025/06	006147	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
187	JX/CN	2025/06	006148	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	25E	25/06	
188	JX/CN	2025/06	006149	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	25E	25/06	
189	JX/CN	2025/06	006150	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
190	JX/CN	2025/06	006151	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
191	JX/CN	2025/06	006152	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
192	JX/CN	2025/06	006153	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
193	JX/CN	2025/06	006154	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	25E	25/06	
194	JX/CN	2025/06	006155	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	25E	25/06	
195	JX/CN	2025/06	006156	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
196	JX/CN	2025/06	006157	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	25E	25/06	
197	JX/CN	2025/06	006158	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
198	JX/CN	2025/06	006159	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	25E	25/06	
199	JX/CN	2025/06	006160	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
200	JX/CN	2025/06	006161	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
201	JX/CN	2025/06	006163	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
202	JX/CN	2025/06	006164	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	25E	25/06	
203	JX/CN	2025/06	006165	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
204	JX/CN	2025/06	006166	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
205	JX/CN	2025/06	006167	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/06	
206	JX/CN	2025/06	006168	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	25E	25/06	
207	JX/CN	2025/06	006169	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
208	JX/CN	2025/06	006170	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpisz się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1,08.2025
Data

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzet		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
					°C	dm ³	bar	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
209	JX/CN	2025/06	006171	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	25E	25/06		
210	JX/CN	2025/06	006172	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	25E	25/06		
211	JX/CN	2025/06	006173	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
212	JX/CN	2025/06	006174	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,94	5,00	8,39	-	-	-	-	25E	25/06		
213	JX/CN	2025/06	006175	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06		
214	JX/CN	2025/06	006176	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
215	JX/CN	2025/06	006177	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
216	JX/CN	2025/06	006178	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
217	JX/CN	2025/06	006179	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
218	JX/CN	2025/06	006180	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
219	JX/CN	2025/06	006181	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
220	JX/CN	2025/06	006182	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
221	JX/CN	2025/06	006183	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
222	JX/CN	2025/06	006184	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
223	JX/CN	2025/06	006185	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
224	JX/CN	2025/06	006186	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
225	JX/CN	2025/06	006187	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
226	JX/CN	2025/06	006188	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
227	JX/CN	2025/06	006189	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06		
228	JX/CN	2025/06	006190	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	25E	25/06		
229	JX/CN	2025/06	006191	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06		
230	JX/CN	2025/06	006192	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
231	JX/CN	2025/06	006193	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
232	JX/CN	2025/06	006194	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06		
233	JX/CN	2025/06	006195	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
234	JX/CN	2025/06	006196	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	25E	25/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i odbiór badań technicznych

1,08,2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN 3³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Waduga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
235	JX/CN	2025/06	006197	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/06	
236	JX/CN	2025/06	006198	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
237	JX/CN	2025/06	006199	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
238	JX/CN	2025/06	006200	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	25E	25/06	
239	JX/CN	2025/06	006201	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/06	
240	JX/CN	2025/06	006202	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
241	JX/CN	2025/06	006203	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	25E	25/06	
242	JX/CN	2025/06	006204	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
243	JX/CN	2025/06	006205	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
244	JX/CN	2025/06	006206	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
245	JX/CN	2025/06	006207	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
246	JX/CN	2025/06	006208	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
247	JX/CN	2025/06	006209	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
248	JX/CN	2025/06	006210	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
249	JX/CN	2025/06	006211	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
250	JX/CN	2025/06	006212	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
251	JX/CN	2025/06	006213	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
252	JX/CN	2025/06	006214	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
253	JX/CN	2025/06	006215	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
254	JX/CN	2025/06	006216	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
255	JX/CN	2025/06	006217	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
256	JX/CN	2025/06	006218	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
257	JX/CN	2025/06	006219	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
258	JX/CN	2025/06	006220	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
259	JX/CN	2025/06	006221	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
260	JX/CN	2025/06	006222	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

1.08.2025
Data

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Maciej Pęziór
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
261	JX/CN	2025/06	006223	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
262	JX/CN	2025/06	006224	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
263	JX/CN	2025/06	006225	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
264	JX/CN	2025/06	006226	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
265	JX/CN	2025/06	006227	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
266	JX/CN	2025/06	006228	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/06	
267	JX/CN	2025/06	006229	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	-	-	25E	25/06	
268	JX/CN	2025/06	006230	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/06	
269	JX/CN	2025/06	006231	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
270	JX/CN	2025/06	006232	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	-	-	25E	25/06	
271	JX/CN	2025/06	006233	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
272	JX/CN	2025/06	006234	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
273	JX/CN	2025/06	006235	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
274	JX/CN	2025/06	006236	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
275	JX/CN	2025/06	006237	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	-	-	25E	25/06	
276	JX/CN	2025/06	006238	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
277	JX/CN	2025/06	006239	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
278	JX/CN	2025/06	006240	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
279	JX/CN	2025/06	006241	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
280	JX/CN	2025/06	006242	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/06	
281	JX/CN	2025/06	006243	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	-	25E	25/06	
282	JX/CN	2025/06	006244	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/06	
283	JX/CN	2025/06	006245	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	
284	JX/CN	2025/06	006246	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
285	JX/CN	2025/06	006247	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/06	
286	JX/CN	2025/06	006248	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
287	JX/CN	2025/06	006249	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/06	
288	JX/CN	2025/06	006250	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	-	-	25E	25/06	
289	JX/CN	2025/06	006251	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	-	25E	25/06	
290	JX/CN	2025/06	006252	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
291	JX/CN	2025/06	006253	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
292	JX/CN	2025/06	006254	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
293	JX/CN	2025/06	006255	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/06	
294	JX/CN	2025/06	006256	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
295	JX/CN	2025/06	006257	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
296	JX/CN	2025/06	006258	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/06	
297	JX/CN	2025/06	006259	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	-	-	25E	25/06	
298	JX/CN	2025/06	006260	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	-	-	25E	25/06	
299	JX/CN	2025/06	006261	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	
300	JX/CN	2025/06	006262	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
301	JX/CN	2025/06	006263	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	
302	JX/CN	2025/06	006264	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
303	JX/CN	2025/06	006265	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
304	JX/CN	2025/06	006266	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
305	JX/CN	2025/06	006267	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/06	
306	JX/CN	2025/06	006268	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
307	JX/CN	2025/06	006269	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
308	JX/CN	2025/06	006270	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/06	
309	JX/CN	2025/06	006271	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
310	JX/CN	2025/06	006272	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
311	JX/CN	2025/06	006273	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
312	JX/CN	2025/06	006274	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Podpiszacz się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM
Miejscowość

1,08,2025

Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i nadzór nad badanymi

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUŁTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
313	JX/CN	2025/06	006275	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
314	JX/CN	2025/06	006276	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
315	JX/CN	2025/06	006277	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,94	5,00	8,39	-	-	-	25E	25/06	
316	JX/CN	2025/06	006278	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
317	JX/CN	2025/06	006279	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
318	JX/CN	2025/06	006280	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
319	JX/CN	2025/06	006281	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
320	JX/CN	2025/06	006282	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
321	JX/CN	2025/06	006283	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
322	JX/CN	2025/06	006284	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
323	JX/CN	2025/06	006285	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
324	JX/CN	2025/06	006286	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
325	JX/CN	2025/06	006287	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/06	
326	JX/CN	2025/06	006288	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
327	JX/CN	2025/06	006289	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
328	JX/CN	2025/06	006290	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
329	JX/CN	2025/06	006292	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
330	JX/CN	2025/06	006293	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
331	JX/CN	2025/06	006294	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
332	JX/CN	2025/06	006295	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
333	JX/CN	2025/06	006296	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
334	JX/CN	2025/06	006297	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
335	JX/CN	2025/06	006298	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
336	JX/CN	2025/06	006299	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
337	JX/CN	2025/06	006300	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
338	JX/CN	2025/06	006301	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Marek Pęznik
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1,08,2025
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 18.08.2025r.

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GĄŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Wadząca ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
339	JX/CN	2025/06	006302	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06			
340	JX/CN	2025/06	006303	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06			
341	JX/CN	2025/06	006304	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06			
342	JX/CN	2025/06	006305	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06			
343	JX/CN	2025/06	006306	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06			
344	JX/CN	2025/06	006307	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06			
345	JX/CN	2025/06	006308	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06			
346	JX/CN	2025/06	006309	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06			
347	JX/CN	2025/06	006310	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06			
348	JX/CN	2025/06	006311	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/06			
349	JX/CN	2025/06	006312	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
350	JX/CN	2025/06	006313	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
351	JX/CN	2025/06	006314	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06			
352	JX/CN	2025/06	006315	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,11	5,00	8,56	-	-	-	25E	25/06			
353	JX/CN	2025/06	006316	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06			
354	JX/CN	2025/06	006317	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06			
355	JX/CN	2025/06	006318	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06			
356	JX/CN	2025/06	006319	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
357	JX/CN	2025/06	006320	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06			
358	JX/CN	2025/06	006321	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
359	JX/CN	2025/06	006322	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,11	5,00	8,56	-	-	-	25E	25/06			
360	JX/CN	2025/06	006323	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
361	JX/CN	2025/06	006324	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
362	JX/CN	2025/06	006325	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
363	JX/CN	2025/06	006326	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06			
364	JX/CN	2025/06	006327	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06			

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE W/W ZBIORNIKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO BADAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ODNIIESIENIA A DANE
WYMIENIONE W WYKAZIE SĄ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA ZBIORNIKACH.

RADOM
Miejscowość
1.08.2025
Data

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Maciej Pęziór
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
365	JX/CN	2025/06	006328	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	25E	25/06	
366	JX/CN	2025/06	006329	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	25E	25/06	
367	JX/CN	2025/06	006330	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
368	JX/CN	2025/06	006331	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
369	JX/CN	2025/06	006332	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
370	JX/CN	2025/06	006333	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
371	JX/CN	2025/06	006334	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
372	JX/CN	2025/06	006335	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
373	JX/CN	2025/06	006336	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
374	JX/CN	2025/06	006337	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
375	JX/CN	2025/06	006338	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
376	JX/CN	2025/06	006339	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
377	JX/CN	2025/06	006340	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
378	JX/CN	2025/06	006341	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/06	
379	JX/CN	2025/06	006342	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,11	5,00	8,56	-	-	-	25E	25/06	
380	JX/CN	2025/06	006343	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	25E	25/06	
381	JX/CN	2025/06	006344	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
382	JX/CN	2025/06	006345	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
383	JX/CN	2025/06	006346	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
384	JX/CN	2025/06	006347	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
385	JX/CN	2025/06	006348	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
386	JX/CN	2025/06	006349	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
387	JX/CN	2025/06	006350	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/06	
388	JX/CN	2025/06	006351	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
389	JX/CN	2025/06	006352	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
390	JX/CN	2025/06	006353	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpiszacz się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i przeprowadzenie badań
Specjalista ds. gazów technicznych

1,08,2025

Data

RADOM

Miejscowość

Załącznik do protokołu badania z dnia 18.08.2025r.

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Waduga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
391	JX/CN	2025/06	006354	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
392	JX/CN	2025/06	006355	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	
393	JX/CN	2025/06	006356	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
394	JX/CN	2025/06	006357	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
395	JX/CN	2025/06	006358	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
396	JX/CN	2025/06	006359	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/06	
397	JX/CN	2025/06	006360	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	
398	JX/CN	2025/06	006361	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,11	5,00	8,56	-	-	-	-	-	25E	25/06	
399	JX/CN	2025/06	006362	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/06	
400	JX/CN	2025/06	006363	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/06	
401	JX/CN	2025/06	006365	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
402	JX/CN	2025/06	006366	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/06	
403	JX/CN	2025/06	006367	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
404	JX/CN	2025/06	006368	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
405	JX/CN	2025/06	006369	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
406	JX/CN	2025/06	006370	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
407	JX/CN	2025/06	006371	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/06	
408	JX/CN	2025/06	006372	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	
409	JX/CN	2025/06	006373	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
410	JX/CN	2025/06	006374	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	-	25E	25/06	
411	JX/CN	2025/06	006375	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/06	
412	JX/CN	2025/06	006376	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
413	JX/CN	2025/06	006377	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
414	JX/CN	2025/06	006378	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
415	JX/CN	2025/06	006379	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/06	
416	JX/CN	2025/06	006380	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
417	JX/CN	2025/06	006381	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
418	JX/CN	2025/06	006382	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
419	JX/CN	2025/06	006383	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
420	JX/CN	2025/06	006384	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/06	
421	JX/CN	2025/06	006385	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
422	JX/CN	2025/06	006386	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
423	JX/CN	2025/06	006387	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/06	
424	JX/CN	2025/06	006388	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/06	
425	JX/CN	2025/06	006389	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
426	JX/CN	2025/06	006390	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
427	JX/CN	2025/06	006391	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
428	JX/CN	2025/06	006392	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
429	JX/CN	2025/06	006393	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/06	
430	JX/CN	2025/06	006394	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	
431	JX/CN	2025/06	006395	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
432	JX/CN	2025/06	006396	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
433	JX/CN	2025/06	006397	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	25E	25/06	
434	JX/CN	2025/06	006398	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	25E	25/06	
435	JX/CN	2025/06	006399	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/06	
436	JX/CN	2025/06	006400	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
437	JX/CN	2025/06	006401	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
438	JX/CN	2025/06	006402	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
439	JX/CN	2025/06	006403	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
440	JX/CN	2025/06	006404	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/06	
441	JX/CN	2025/06	006405	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/06	
442	JX/CN	2025/06	006406	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A-26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i wystawienie technicznych

1,08,2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi		
											kg	kg	kg	kg	kg	kg		kg	kg		Typ	Znak
443	JX/CN	2025/06	006407	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06				
444	JX/CN	2025/06	006409	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
445	JX/CN	2025/06	006410	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06				
446	JX/CN	2025/06	006411	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
447	JX/CN	2025/06	006412	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06				
448	JX/CN	2025/06	006413	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
449	JX/CN	2025/06	006414	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06				
450	JX/CN	2025/06	006415	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
451	JX/CN	2025/06	006416	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	-	25E	25/06				
452	JX/CN	2025/06	006417	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	25E	25/06				
453	JX/CN	2025/06	006418	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06				
454	JX/CN	2025/06	006419	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
455	JX/CN	2025/06	006420	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
456	JX/CN	2025/06	006421	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
457	JX/CN	2025/06	006422	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06				
458	JX/CN	2025/06	006423	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06				
459	JX/CN	2025/06	006424	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
460	JX/CN	2025/06	006425	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
461	JX/CN	2025/06	006426	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06				
462	JX/CN	2025/06	006427	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06				
463	JX/CN	2025/06	006428	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06				
464	JX/CN	2025/06	006429	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06				
465	JX/CN	2025/06	006430	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	25E	25/06				
466	JX/CN	2025/06	006431	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06				
467	JX/CN	2025/06	006432	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	25E	25/06				
468	JX/CN	2025/06	006433	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06				

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

1,08,2025

Data

RADOM

Miejscowość

POŁ-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbioru danych
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Wadług ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
469	JX/CN	2025/06	006434	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
470	JX/CN	2025/06	006435	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
471	JX/CN	2025/06	006436	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
472	JX/CN	2025/06	006437	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
473	JX/CN	2025/06	006438	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
474	JX/CN	2025/06	006439	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
475	JX/CN	2025/06	006440	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
476	JX/CN	2025/06	006441	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	25E	25/06		
477	JX/CN	2025/06	006442	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
478	JX/CN	2025/06	006443	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
479	JX/CN	2025/06	006444	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
480	JX/CN	2025/06	006445	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	-	25E	25/06		
481	JX/CN	2025/06	006446	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
482	JX/CN	2025/06	006447	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
483	JX/CN	2025/06	006448	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	-	-	25E	25/06		
484	JX/CN	2025/06	006449	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
485	JX/CN	2025/06	006450	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	25E	25/06		
486	JX/CN	2025/06	006451	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,08	5,00	8,53	-	-	-	-	25E	25/06		
487	JX/CN	2025/06	006452	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	25E	25/06		
488	JX/CN	2025/06	006453	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
489	JX/CN	2025/06	006454	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
490	JX/CN	2025/06	006455	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	25E	25/06		
491	JX/CN	2025/06	006456	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	25E	25/06		
492	JX/CN	2025/06	006457	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	25E	25/06		
493	JX/CN	2025/06	006458	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	25E	25/06		
494	JX/CN	2025/06	006459	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	-	25E	25/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POZ Kołton Sp.J.

ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

za przygotowanie zbiorników do badań

Magdalena Pezior

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.08.2025r.

Wykaz nr 28/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾ SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna °C	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
495	JX/CN	2025/06	006460	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	25E	25/06	
496	JX/CN	2025/06	006461	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/06	
497	JX/CN	2025/06	006462	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,09	5,00	8,54	-	-	25E	25/06	
498	JX/CN	2025/06	006463	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/06	
499	JX/CN	2025/06	006464	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/06	
500	JX/CN	2025/06	006465	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

1.08.2025

Data

POL-POZ Kotton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 18.08.2025 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 18.08.2025 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 28/2025 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 30.06.2035 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku;
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego. *~~

UZASADNIENIE

W dniu 18.08.2025 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego

mgr inż. Robert Pisarek

z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

18.08.2025 r.

.....
data


mgr Artur Kołton
WSPÓLNIA
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
Nr SIOPA 52/2024/1/1
.....
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić